


Dias

COLLETTORI PER ACQUA POTABILE

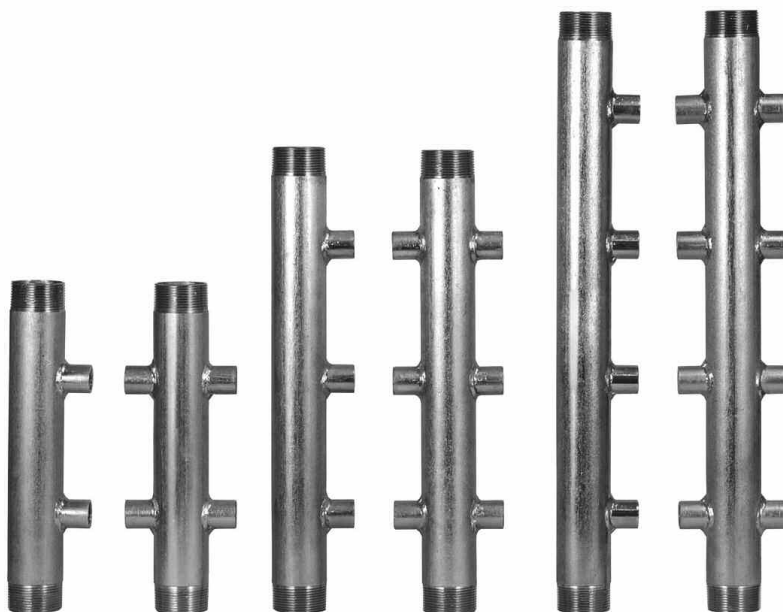

IMPIEGO

I collettori **Dias** trovano specifico impiego in:

- impianti centralizzati di distribuzione di acqua sanitaria
- impianti di distribuzione di fluidi caldi e freddi

I collettori **Dias** per acqua potabile sono disponibili nelle versioni:

- **SEMPLICI** con 2, 3, 4, uscite Ø 1/2" filettate femmina
- **CONTRAPPOSTI** con 2+2, 3+3, 4+4, uscite Ø 1/2" filettate femmina

I collettori **Dias** dispongono di:

- attacchi filettati maschio sulle estremità Ø 1"1/2
- zincatura interna ed esterna
- tappi di protezione dei filetti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura massima del fluido: 90 °C


Pressione massima del fluido: 5 bar



Dias



COLLETTORI PER ACQUA POTABILE

DIMENSIONI DI INGOMBRO

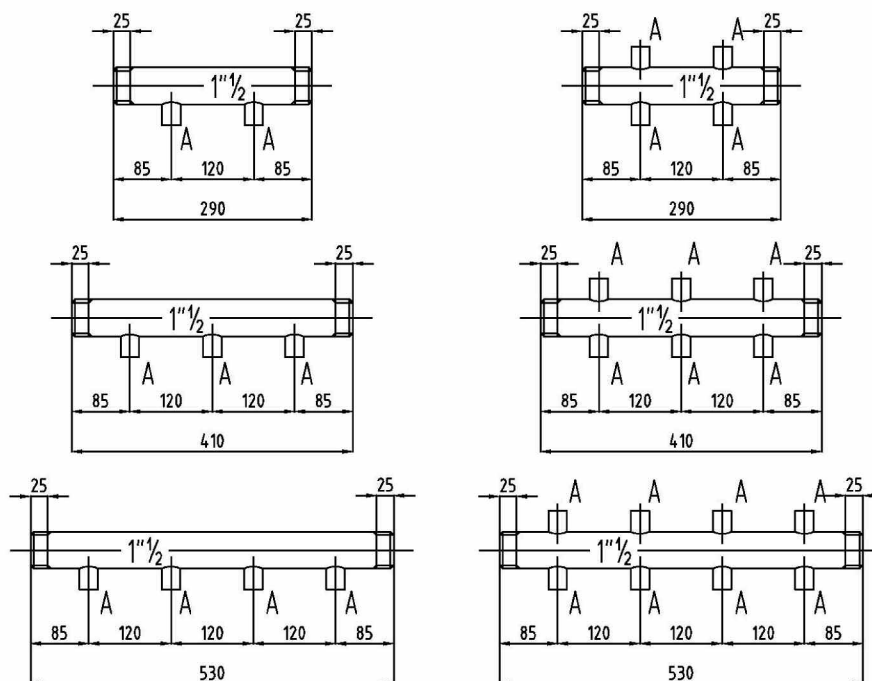

A = MANICOTTO FILETTATO FEMMINA Ø1/2"


CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

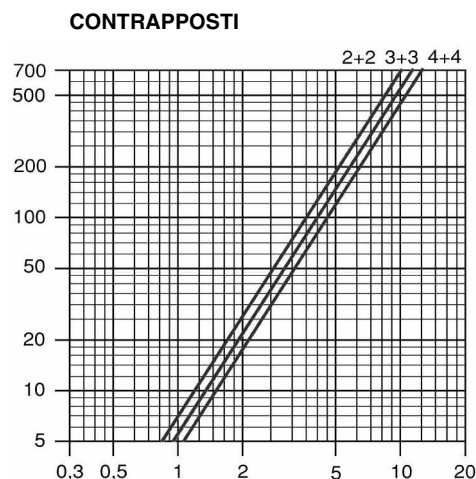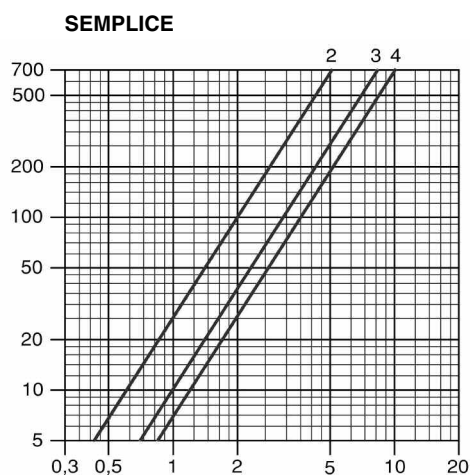

USCITE	k1	k2
2	$2,5 \times 10^{-5}$	200
3	$1,2 \times 10^{-5}$	290
4	$8,2 \times 10^{-6}$	350
2+2	$8,2 \times 10^{-6}$	350
3+3	$6,2 \times 10^{-6}$	400
4+4	$4,9 \times 10^{-6}$	450

$\Delta p = k_1 \times Q^2 / Q = k_2 \times \sqrt{\Delta p}$
 dove:
 Δp : perdita di carico in daPa
 Q : portata in kg/h

LE SCHEDE SEMPRE AGGIORNATE SONO PRESENTI SUL SITO www.comparato.com



SISTEMI IDROTERMICI
COMPARATO NELLO SRL

UFFICI: 17043 CARCARE (SV) ITALIA VIA G.C. ABBA, 30 • Tel. +39 019 510.371 - FAX +39 019 517.102 • PRODUZIONE: LOC. PRADONNE N° 19

www.comparato.com e-mail: info@comparato.com

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001: 2000